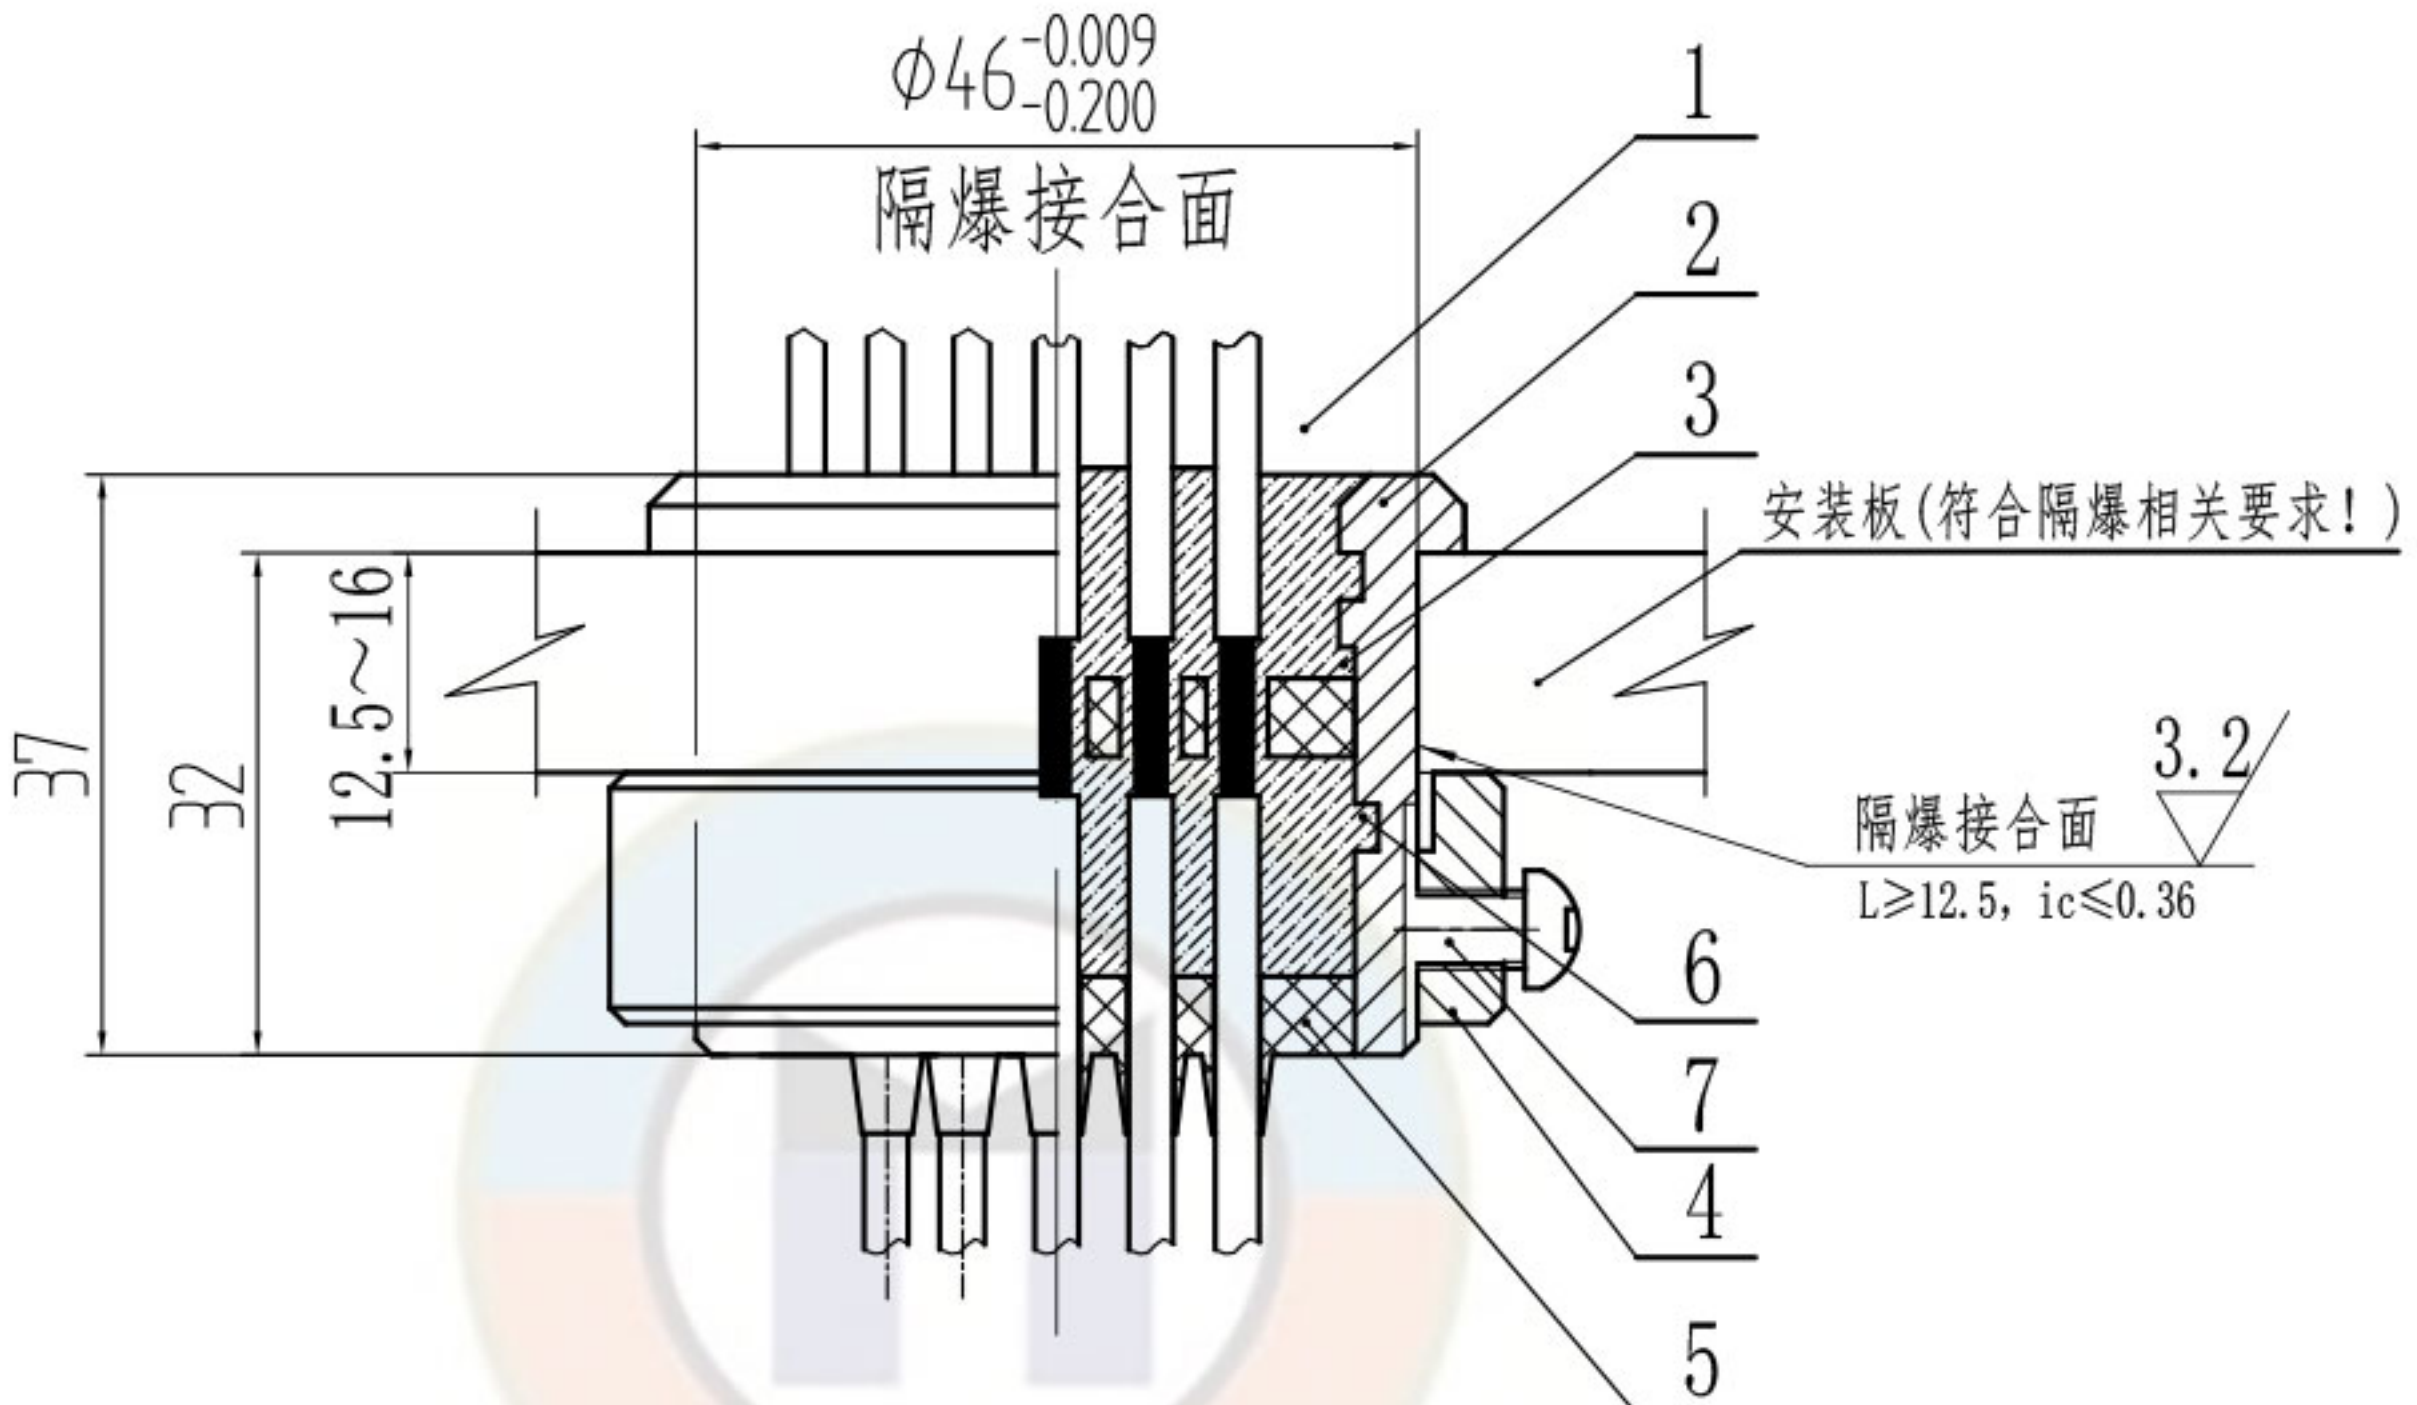
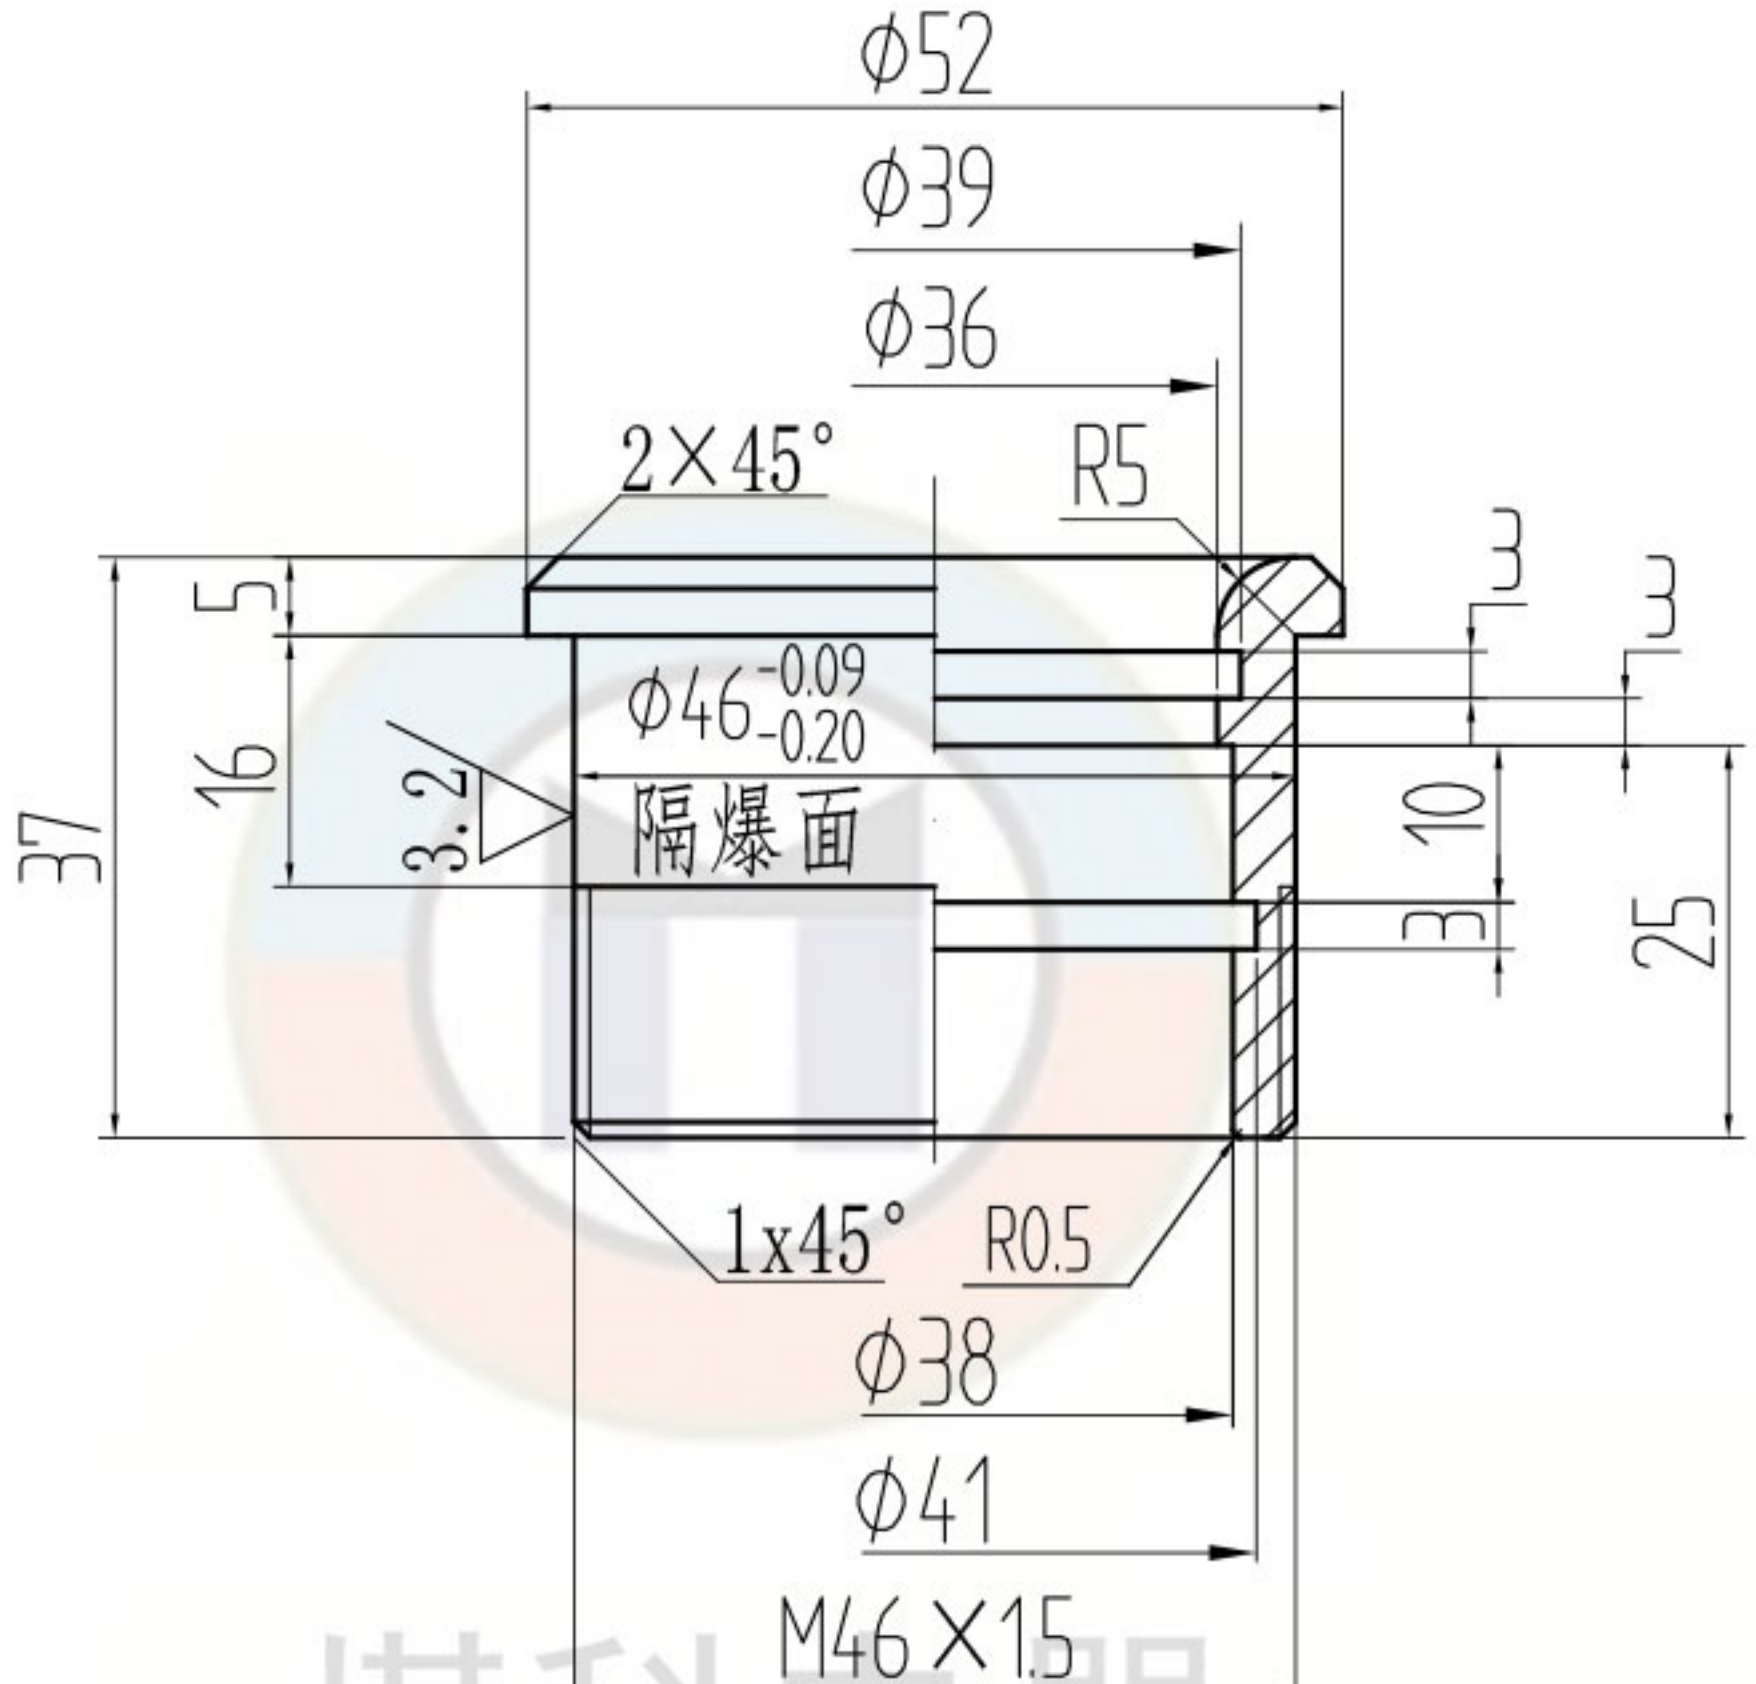


1		2		3		4																																																														
A		97 Φ-072-01Zf																																																																		
B																																																																				
C		技术条件 1. 本产品应符合标准GB/T 3836-2021、Q/MK MA0207-2022企业标准进行生产制造。 2. 剥去导线绝缘外层10毫米，并将其固定在隔板的中间。 3. 隔板两端用环氧树脂浇封，两端浇封部分的厚度都不小于5毫米。 4. 浇封料不允许存在裂缝，剥落，收缩，碰撞，分解，软化等缺陷。 5. 安装时填料最小长度应为20mm。 技术参数 1. 电压等级：220V																																																																		
D		<table><tr><td>7</td><td>GB65-85</td><td>螺钉 5</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>本图</td><td>环氧树脂</td><td></td><td>EP-6510</td><td></td><td>4:1</td></tr><tr><td>5</td><td>FT-30F</td><td>封头</td><td>1</td><td>阻燃丁腈橡胶</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>4</td><td>SJ-Φ46(JZ)</td><td>锁紧螺母</td><td>1</td><td>H62黄铜</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>3</td><td>FT-30G</td><td>隔板</td><td>1</td><td>EP6510环氧树脂</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>2</td><td>TT-Φ46(JZ)</td><td>铜套</td><td>1</td><td>H62黄铜</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>1</td><td>DX-Z</td><td>通讯介质</td><td>10</td><td>RV线或同轴线</td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr></table>		7	GB65-85	螺钉 5	1				6	本图	环氧树脂		EP-6510		4:1	5	FT-30F	封头	1	阻燃丁腈橡胶		煤科电器通用件	4	SJ-Φ46(JZ)	锁紧螺母	1	H62黄铜		煤科电器通用件	3	FT-30G	隔板	1	EP6510环氧树脂		煤科电器通用件	2	TT-Φ46(JZ)	铜套	1	H62黄铜		煤科电器通用件	1	DX-Z	通讯介质	10	RV线或同轴线		煤科电器通用件																
7	GB65-85	螺钉 5	1																																																																	
6	本图	环氧树脂		EP-6510		4:1																																																														
5	FT-30F	封头	1	阻燃丁腈橡胶		煤科电器通用件																																																														
4	SJ-Φ46(JZ)	锁紧螺母	1	H62黄铜		煤科电器通用件																																																														
3	FT-30G	隔板	1	EP6510环氧树脂		煤科电器通用件																																																														
2	TT-Φ46(JZ)	铜套	1	H62黄铜		煤科电器通用件																																																														
1	DX-Z	通讯介质	10	RV线或同轴线		煤科电器通用件																																																														
E		<table><tr><th>序号</th><th>代 号</th><th>名 称</th><th>数量</th><th>材 料</th><th>单 件 重</th><th>总 计 量</th><th>备 注</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JZ10-220</td><td></td><td></td><td rowspan="2">无锡煤科电器有限公司</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>隔爆型穿墙端子</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>阶 段 标 记</td><td>质量</td><td>比例</td><td rowspan="3">总图</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1:1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JZ10-220-Φ46</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>替代</td></tr></table>		序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注					JZ10-220			无锡煤科电器有限公司					隔爆型穿墙端子							阶 段 标 记	质量	比例	总图							1:1															JZ10-220-Φ46								替代				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注																																																													
				JZ10-220			无锡煤科电器有限公司																																																													
				隔爆型穿墙端子																																																																
				阶 段 标 记	质量	比例	总图																																																													
						1:1																																																														
							JZ10-220-Φ46																																																													
							替代																																																													
F		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>		1	2	3	4																																																													
1	2	3	4																																																																	

	1	2	3	4
A	Z-XD			
B	根据客户要求定制			
C	根据客户要求定制 根据客户要求定制 10 根据客户要求定制			
D	煤科电器 Coaltech Electric www.wxmkdq.cn			
	技术要求：			
零件代号	1、图中尺寸为10的部分的导线应剥去绝缘外层。			
借(通)用件登记				
旧底图总号			RV聚氯乙烯绝缘线 或同轴线	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签 字	标记	处数	分区	更改文件号
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
日 期	主管设计		审核	邹富宝
			批准	
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ22I16	替代
	1	2	3	4

1		2		3		4	
(Zf) 97 Φ-LL		其余 $\sqrt{6.3}$					
A							
B							
C							
D	技术要求 1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。 2. 未注行位公差按一级。 3. 未注倒角为R1。 4. 隔爆面长大于12.5, 注意保护隔爆面。						
零件代号							
借(通)用件登记							
旧底图总号							
底图总号							
签字							
日期							

	1	2	3	4
A	(Zf) 9Φ-fS		其余 6.3/	
B				
C				
D				
	技术要求 1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。 2. 未注倒角为R1。			
零件代号				
借(通)用件登记				
旧底图总号			H62黄铜	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签字	标记	处数	分区	更改文件号
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
日期	主管设计		审核	邹富宝
			批准	
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ22I16	替代
	1	2	3	4

	1	2	3	4
A	908-LJ		其余 $\nabla 6.3/$	
B				
C				
D				
技术参数：				
零件代号	1. 本隔板适合的隔爆安装铜套类型有：M42×1.5、M48×1.5和Φ48。			
借(通)用件登记				
旧底图总号			EP6510环氧树脂	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签字	标记	处数	分区	更改文件号
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
日期	主管设计		审核	邹富宝
			批准	
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ22I16	替代
	1	2	3	4

