
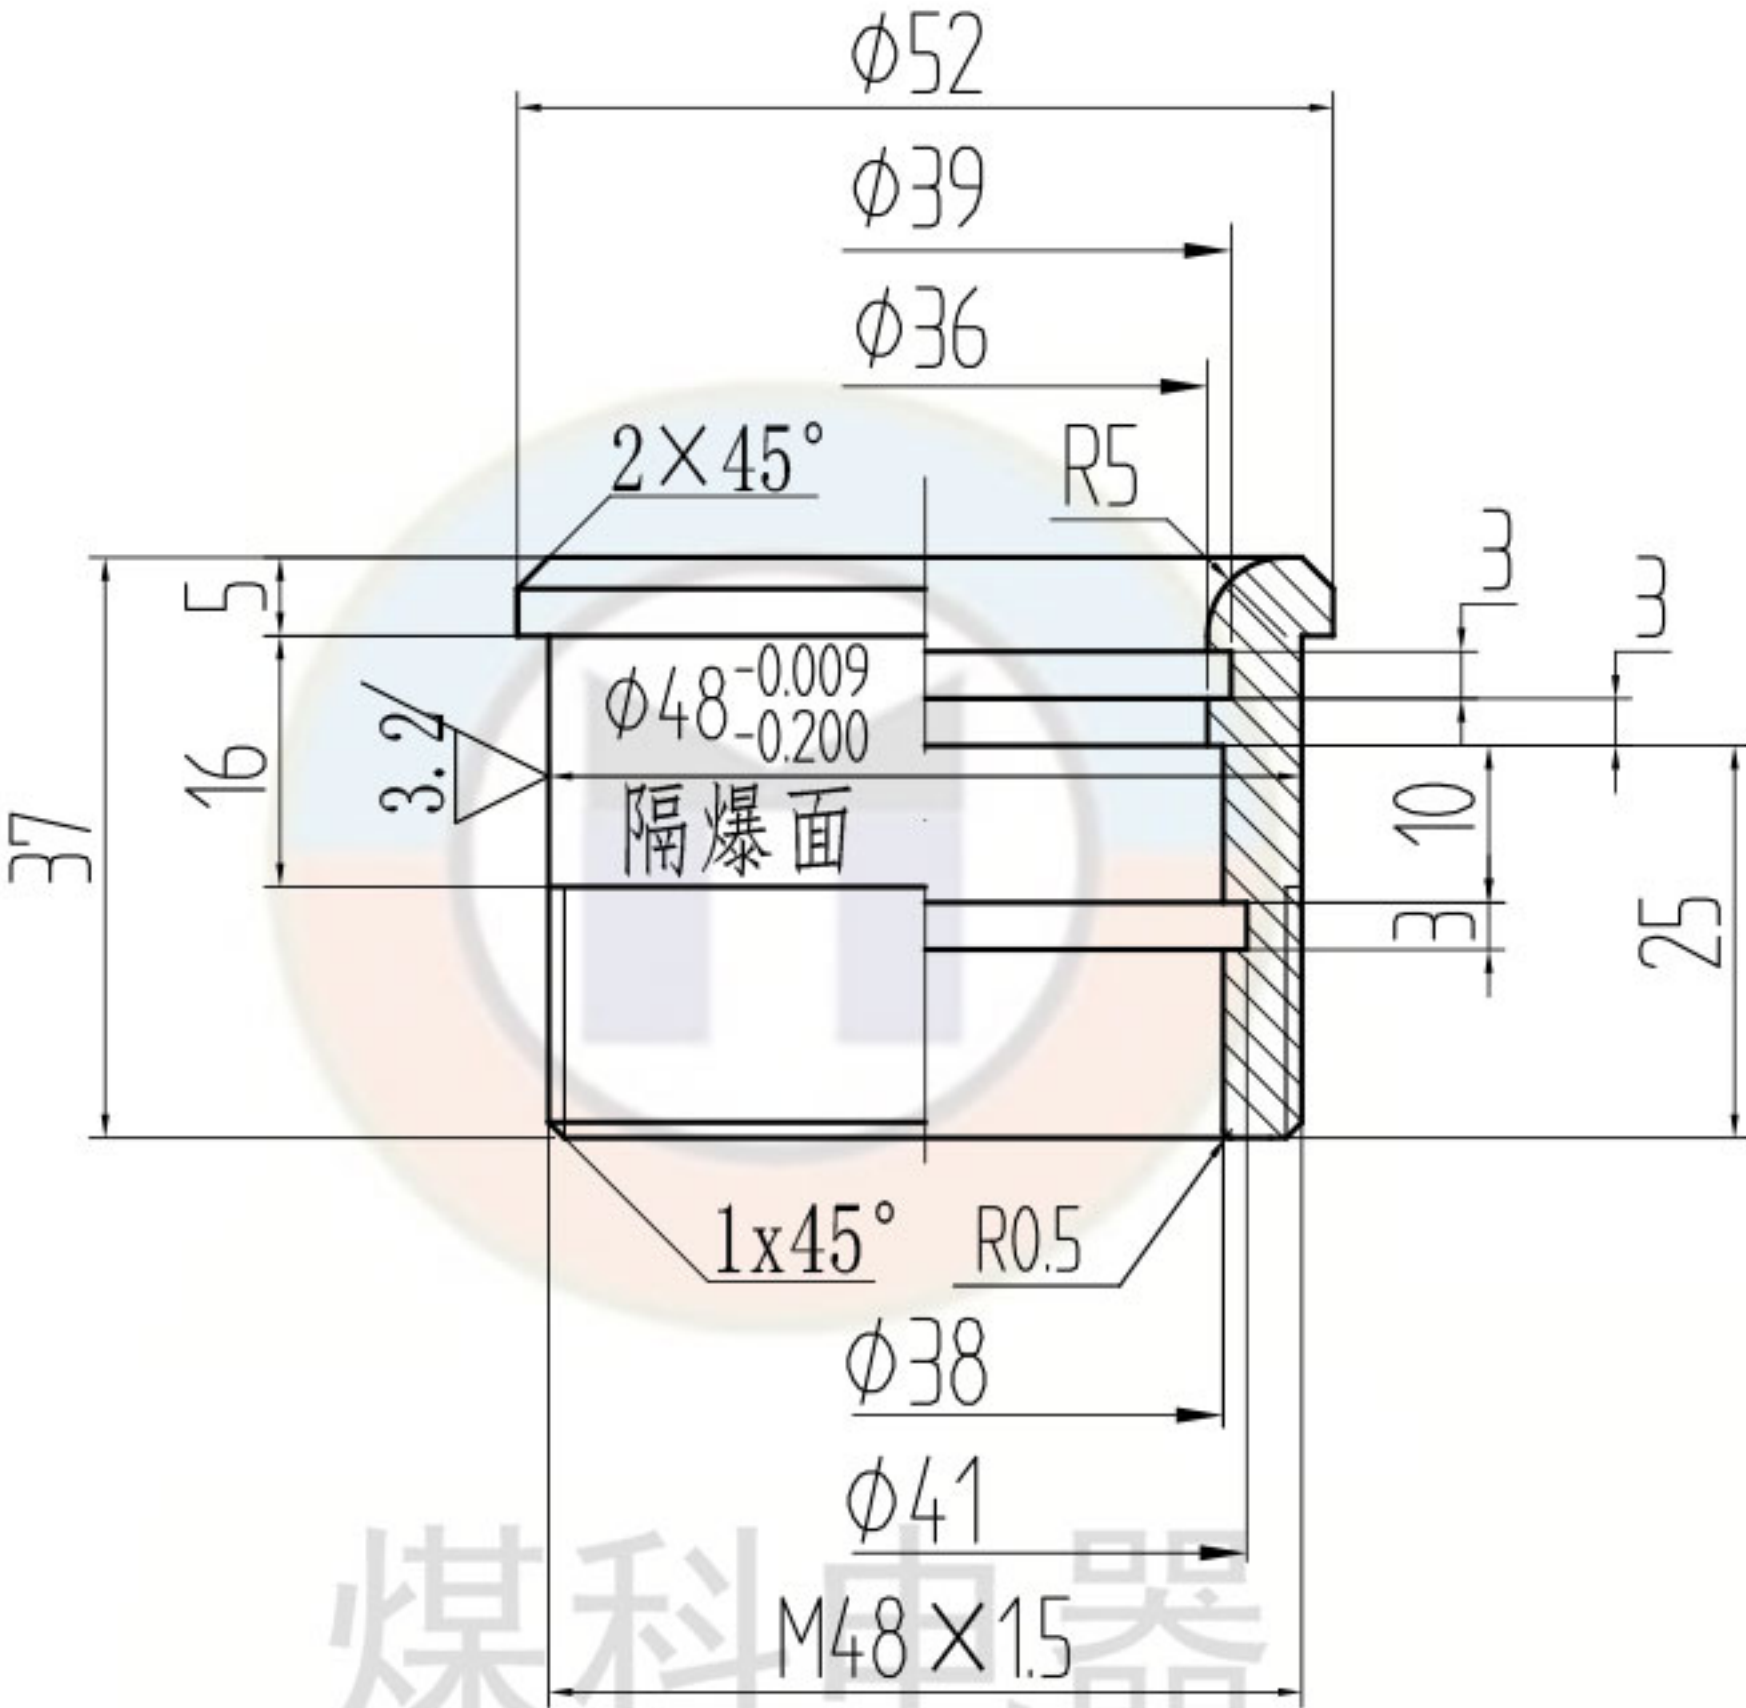
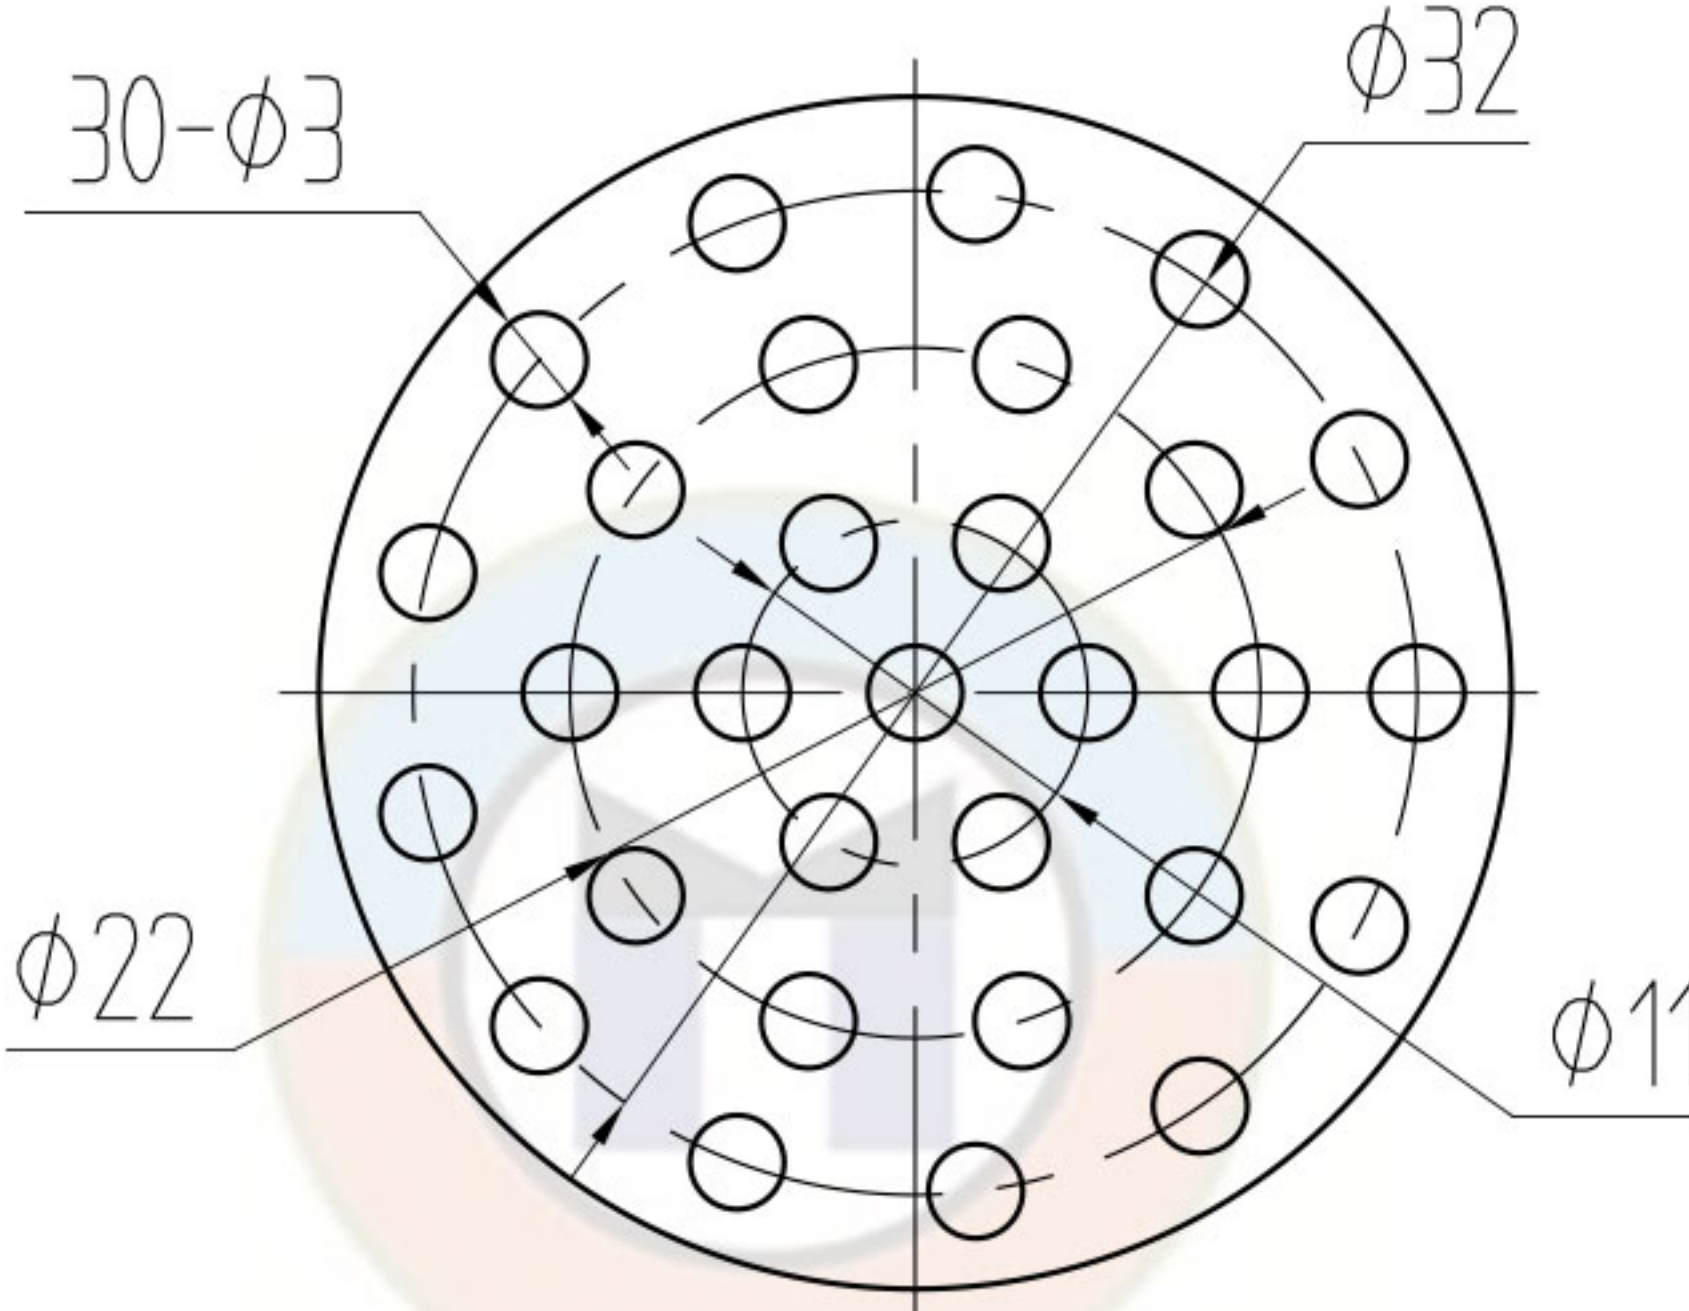


	1	2	3	4		
A	Z-XD					A
B	根据客户要求定制					B
C	根据客户要求定制 根据客户要求定制 根据客户要求定制 10 根据客户要求定制					C
D	煤科电器 Coaltech Electric www.wxmkdq.cn					D
	技术要求：					
	1、图中尺寸为10的部分的导线应剥去绝缘外层。					
零件代号						E
借(通)用件登记						
旧底图总号						
底图总号						
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化		
	校核			工艺		
日期	主管设计			审核	邹富宝	2022-05-01
				批准		
					共 1 张 第 1 张	版本 RZ22I16
					替代	
	1	2		3		4

1		2		3		4	
(ZJ) 87 Φ-LL		其余 $\sqrt[6.3]{}$					
A							A
B							B
C							C
D	技术要求 1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。 2. 未注行位公差按一级。 3. 未注倒角为R1。						D
零件代号							
借(通)用件登记							
旧底图总号				H62黄铜		无锡煤科电器有限公司	
底图总号				阶段标记		质量	
签字		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
日期		设计	夏倩	2022-05-01	标准化		
		校核			工艺		
		主管设计			审核	邹富宝	2022-05-01
					批准		
1		2		3		4	
				共 1 张 第 1 张		版本 RZ22I16	替代
						铜套	
						TT-Φ48(JZ)	

	1	2	3	4
A	(Zf) 87 Φ-fS		其余 6.3	
B				
C				
D				
	技术要求 1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。 2. 未注倒角为R1。			
零件代号				
借(通)用件登记				
旧底图总号			H62黄铜	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签字	标记	处数	分区	更改文件号
	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
日期	主管设计		审核	邹富宝
			批准	
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ22116	替代
	1	2	3	4

	1	2	3	4
A	908-LJ		其余 $\nabla 6.3$	
B				
C				
D				
技术参数： 1. 本隔板适合的隔爆安装铜套类型有：M42×1.5、M48×1.5和Φ48。				
零件代号				
借(通)用件登记				
旧底图总号			EP6510环氧树脂	
底图总号			无锡煤科电器有限公司	
签字	标记	处数	分区	更改文件号
日期	设计	夏倩	2022-05-01	标准化
	校核			工艺
	主管设计			审核
				批准
	共 1 张 第 1 张		版本 RZ22I16	替代
	1	2	3	4

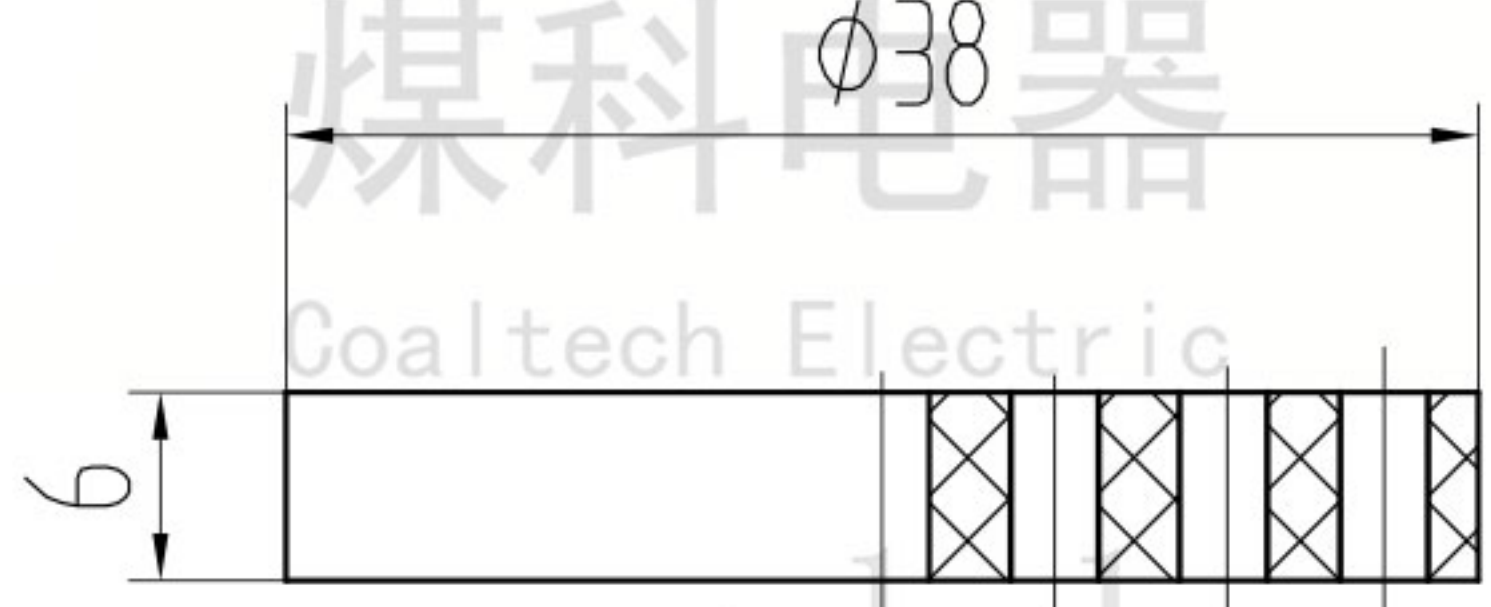